



GEOTECNALab s.r.l.

Laboratorio geotecnico, geomeccanico e materiali da costruzione

Autorizzato ai sensi del D.P.R. 246/93 per l'esecuzione di prove geotecniche sui terreni

Decreto n. 53084 del 01/03/05

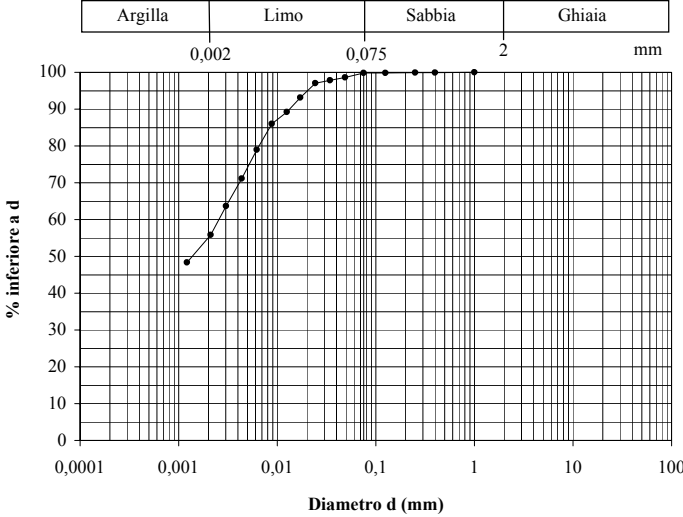
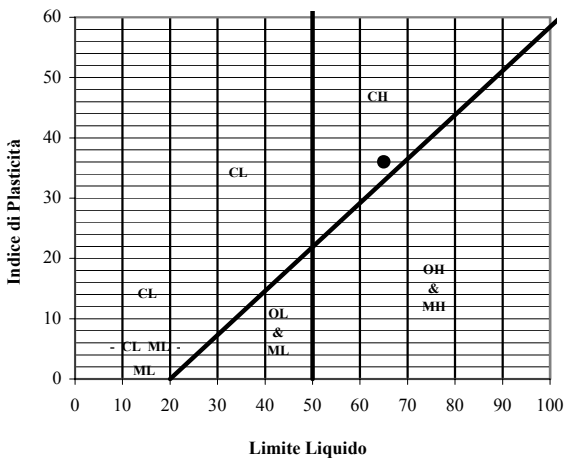
Rapporto di prova n° 74049/a del

Pag. 1/1

CLASSIFICAZIONE DI UNA TERRA (UNI 10006)

Committente:	Agroittica Acqua & Sole - Milano (MI)	Data consegna:	06/04/2010
Cantiere:	Lombardia 3 Cervesina - propr. Cortenuova. Magazzino condizionato energeticamente autosufficiente per gli orticoli industriali dell'Oltrepò Pavese - Cervesina (PV)	Data inizio prova:	08/04/2010
Ubicazione prelievo:	Bacino di accumulo e regolazione temperatura acqua	Data fine prova:	10/04/2010
Campione N. :	74049		

Descrizione del campione: Campione rimaneggiato. Argilla con limo grigio-verdastra.

ANALISI GRANULOMETRICA (C.N.R. B.U. N. 23)	LIMITI DI ATTERBERG (ASTM D 4318)
Ghiaia = 0% Sabbia = 0% Limo = 45% Argilla = 55% Passante al setaccio 2 mm. = 100% Passante al setaccio 0,4 mm. = 100% Passante al setaccio 0,075 mm. = 100%	Prova eseguita sul materiale passante al setaccio 0,42 mm. Percentuale di materiale passante al setaccio 0,42 mm. = 100% Limite Liquido = 65% Limite Plastico = 29% Indice di Plasticità = 36%
	

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 10006

GRUPPO	SOTTOGRUPPO	INDICE DI GRUPPO
A7	A7-6	20

NOTE: Classificazione del terreno determinata sulla base dei risultati contenuti nei certificati di prova n° e del

Il Direttore
(Dott. S. Bonfoco)